

# Test Probe GKS-112 209 060 N 2208


Articolo GKS-112-0126



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul mancotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

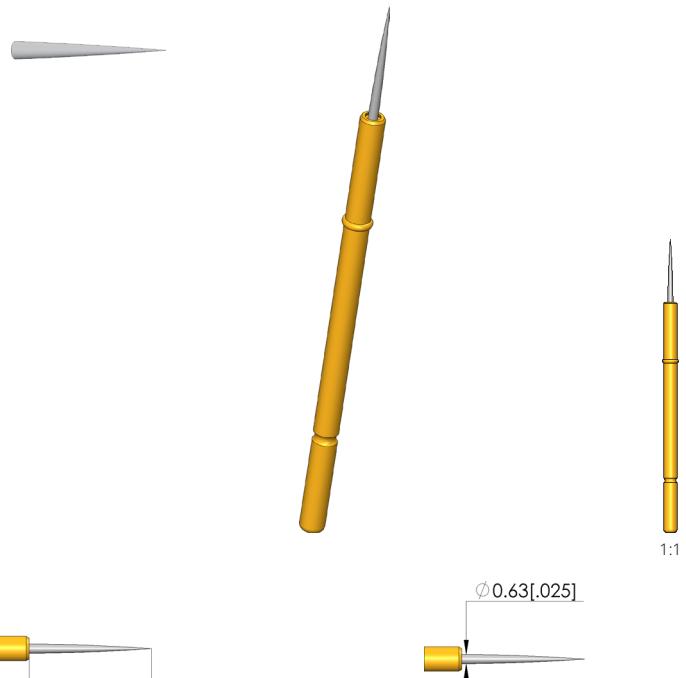

## Dati generali

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
Sottogruppo di prodotti: standard metrico  
serie: GKS-112  
passo: 2,54 mm  
Contatto tra: Pad  
Magnetico: sì  
Tipo di installazione: innestabile  
Sistema di ricambio rapido: sì  
Altezza di installazione regolabile: no  
Antirotativo: no  
Presa di contatto adeguata: KS-112  
Temperatura min.: -40 °C  
Temperatura max.: 80 °C  
Conforme a RoHS: sì

standard metrico  
GKS-112  
2,54 mm  
Pad  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-112  
-40 °C  
80 °C  
sì

## Dati sulla forma della testina

09 Punta flessibile / ago, autopulente  
0,6 mm  
N Nichel  
2 Acciaio

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 38,7 mm  
Diametro del mancotto di contatto: 1,66 mm  
Corsa massima: 8 mm  
Pregarico della molla: 0,75 N  
Misura E / misura collare: 08  
Forza elastica con corsa di lavoro: 2,25 N  
Cons. corsa di espansione: 4 mm

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

# Test Probe

## GKS-112 209 060 N 2208


Articolo GKS-112-0126



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

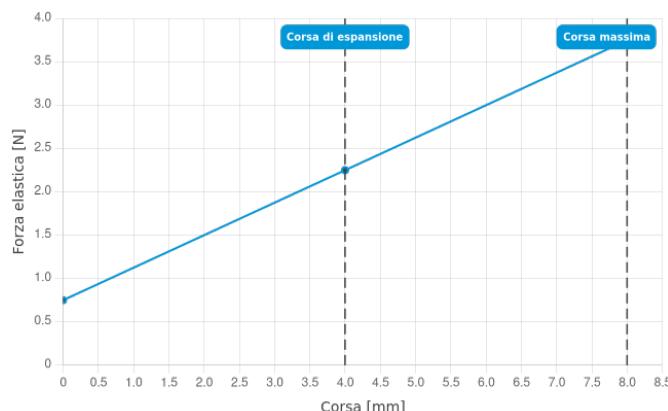

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT